
Instructions de remplacement du module de ventilateur

Ce document vous aide à effectuer les tâches suivantes :

- Retirer et remplacer un module de ventilateur présentant une défaillance
- Vérifier que le nouveau module de ventilateur fonctionne correctement

Important : Avant d'effectuer ces tâches, consultez le manuel *IBM Systems Safety Notices* fourni sur le CD *IBM Media Terms and Conditions CD* livré avec votre modèle de dispositif.

Remarque : Les illustrations de ce document peuvent légèrement différer de votre modèle de dispositif.

Remplacement d'un module de ventilateur

Vous devez remplacer le module de ventilateur dans les cas suivants :

- La LED située sur un des modules de ventilateur et la LED de défaillance sont allumées en orange.
- IBM[®] Support vous demande d'effectuer cette action.

Avant de commencer

Mettez le dispositif hors tension dès que possible pour éviter qu'il ne surchauffe. Les ventilateurs restants peuvent ne pas suffire à maintenir la température appropriée.

Procédure

Procédez comme suit pour remplacer un module de ventilateur :

1. Si le dispositif n'est pas hors tension, accédez au bureau de Windows en local ou à l'aide de la Connexion à distance.
 - a. Sélectionnez **Start** puis **Shut Down**.
 - b. Attendez que la LED Power soit éteinte.
2. Débranchez tous les câbles d'alimentation du dispositif.
3. Dévissez les vis moletées du module de ventilateur.
4. Retirez le module de ventilateur du dispositif, comme indiqué à l'illustration 1.

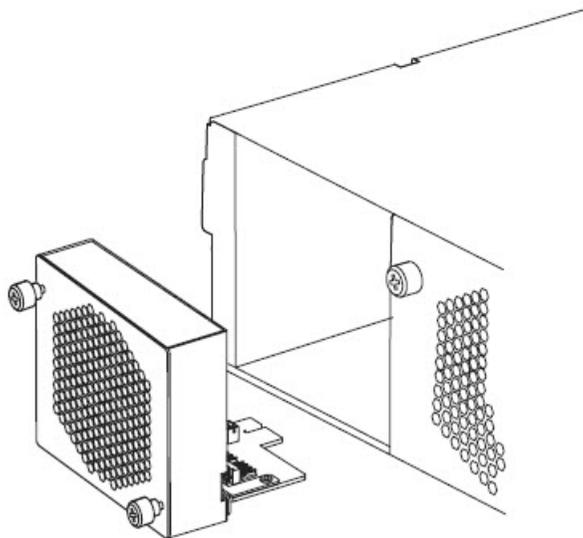


Figure 1. Retrait du module de ventilateur du dispositif

5. Déballez le module de ventilateur de remplacement. Lorsque vous déballez le module de remplacement, veillez à ce que les connecteurs dorés à l'arrière du module n'entrent pas en contact avec vos mains ou avec le matériel d'emballage.
6. Alignez soigneusement le module de remplacement avec la baie d'assemblage et insérez le module dans le châssis du dispositif. Veillez à ce que les connecteurs dorés n'entrent pas en contact avec le châssis lorsque vous y insérez le module de remplacement.
7. Vissez les vis moletées du module de ventilateur.
8. Branchez tous les câbles d'alimentation du dispositif.
9. Mettez le dispositif sous tension en appuyant sur le bouton Power.

Résultats

La LED du module de ventilateur et la LED de défaillance ne sont plus allumées en orange et le ventilateur commence à faire circuler l'air.